

MAIN TOWER

Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 3650-4878
Fax: +49 69 3650-4877

plattform@bv-maintower.de
www.maintower.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 31. Oktober 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.


Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



MAIN TOWER

Frank Hüter

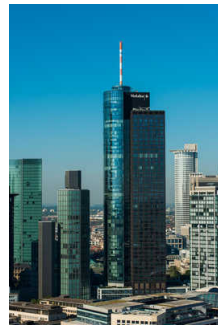

MAIN TOWER

HENNING KREFT

Parken

Parken

Es ist kein betriebseigener Parkplatz vorhanden. Öffentliche Parkplätze und Parkhäuser sind in der unmittelbaren Umgebung.

ÖPNV

ÖPNV

Es sind zahlreiche Haltestellen des ÖPNV im Umkreis des MAIN TOWERS. Informationen zur Barrierefreiheit der Haltestellen finden Sie unter <https://www.rmv.de/c/de/fahrgastinfos/rmv-fuer-alle-lebenslagen/mobilitaetseingeschraenkte/>

Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Gisela Moser



Eingangstür

©Gisela Moser

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist eine zweiflügelige Tür. Bei einem geöffneten Flügel ist sie bereits 95 cm breit. Sie kann automatisch über eine Steuerung durch den Empfang geöffnet werden, wenn geklingelt wird.

Weg vor dem Gebäude



Weg vor dem
Gebäude

©Gisela Moser

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Foyer mit Kasse

Kasse



Kasse

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 115 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Foyer



Foyer mit Kasse

©Gisela Moser

BREITE des Raums: 20 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Aussichtsplattform 55. Stock

Raum vor der Aussichtsplattform


BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Aussichtsplattform (55. Stock)

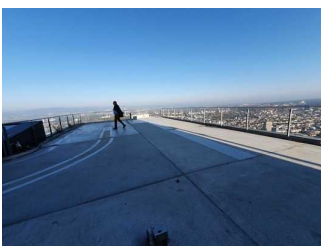

Aussichtsplattform (55. Stock)

©Gisela Moser



Tür zur Aussichtsplattform (55. Stock)

©Gisela Moser

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 75 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 500 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Diese Aussichtsplattform ist nur nach vorheriger Anmeldung und in Begleitung eines Mitarbeiters zugänglich, da es sich nicht um die Haupt-Aussichtsplattform, sondern um die "technische Plattform" handelt.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe im Foyer zum 1. Stock (Aufzug)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe vom 54. in den 55. Stock



Treppe vom 54. in
den 55. Stock

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug

Aufzug vom EG / 1. Stock in den 54. Stock



Tür zum Aufzug
vom EG in den 54.
Stock

©Gisela Moser



Aufzug vom EG in
den 54. Stock

©Gisela Moser



Aufzug vom EG in
den 54. Stock

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 129 cm

BREITE der Kabine innen: 145 cm

TIEFE der Kabine innen: 210 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 138 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 87 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 50 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es sind zwei Aufzüge vorhanden für die Fahrt vom EG bzw. 1. Stock in den 54. Stock. Der hier beschriebene ist der linke Aufzug, der rechte Aufzug ist kleiner.

Aufzug vom 54. in den 55. Stock



Aufzug vom 54. in
den 55. Stock

©Gisela Moser



Bedientableau im
Aufzug vom 54. in
den 55. Stock

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 105 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:


HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 98 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 82 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 66 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Kasse zum Aufzug (EG)

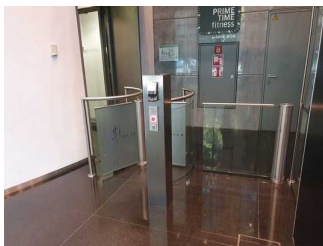

Weg von der Kasse
zum Aufzug (EG)

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Besucher, die keine Stufen gehen können, werden diesen Weg entlang geführt, statt durch den Security Check + Treppe zum 1. Stock gelenkt zu werden. Beim o.g. Durchgang handelt es sich um eine halbhohe Glastür, die vom Servicepersonal geöffnet wird. Der Security Check erfolgt hier nach dem Durchgang per Hand-Scanner.

Weg von der Kasse durch Security Check über Treppe zum Aufzug



Weg von der Kasse
durch Security
Check über Treppe
zum Aufzug

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 78 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Der Besucher wird nach der Kasse zum Security Check geführt (Führung je nach Andrang mittels Absperrband), danach geht es über eine Treppe zum Aufzug.

Weg vom 1. zum 2. Aufzug / Treppenhaus



Weg vom 1. zum 2.
Aufzug

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

Tür zum Treppenhaus im 54. Stock



Tür zum
Treppenhaus im 54.
Stock

©Gisela Moser

Lichte Breite des Durchgangs: 108 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 128 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zwei baugleiche Türen zwischen Aufzug und Raum vor der Aussichtsplattform



Zwei baugleiche
Türen zwischen
Aufzug und
Raum vor der
Aussichtsplattform

©Gisela Moser

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC für Gäste mit Behinderung (EG)

WC für Gäste mit Behinderung (EG)



WC für Gäste mit
Behinderung (EG)

©Gisela Moser



Tür zum WC
für Gäste mit
Behinderung (EG)

©Gisela Moser

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 160 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 101 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 98 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 98 cm.

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 85 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 120 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 57 cm

Flur von Tür zwischen Lobby und WC und WC für Gäste mit Behinderung

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 170 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zwischen Foyer und Flur zum WC



Tür zwischen Foyer
und Flur zum WC

©Gisela Moser

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Sammelstelle für
Rollstuhlfahrer
im Fall der
Evakuierung

©Gisela Moser

Aufzug: Aufzug vom EG zum 54. Stock

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Aufzug: Aufzug vom 54. zum 55. Stock

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.


Aussichtsplattform 56. Stock

Aussichtsplattform (56. Stock)



Aussichtsplattform
(56. Stock)

©Gisela Moser

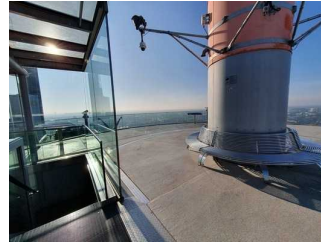

Aussichtsplattform
(56. Stock)

©Gisela Moser

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 500 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe vom 55. in den 56. Stock



Treppe vom 55. in
den 56. Stock

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 28

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe im Foyer zum 1. Stock (Aufzug)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe vom 54. in den 55. Stock



Treppe vom 54. in
den 55. Stock

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20


Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug

Aufzug vom EG / 1. Stock in den 54. Stock

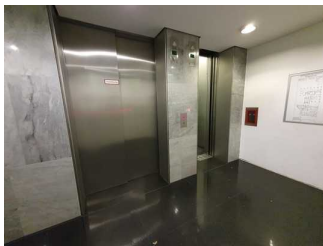

Tür zum Aufzug
vom EG in den 54.
Stock

©Gisela Moser



Aufzug vom EG in
den 54. Stock

©Gisela Moser



Aufzug vom EG in
den 54. Stock

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 129 cm

BREITE der Kabine innen: 145 cm

TIEFE der Kabine innen: 210 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 138 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 87 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 50 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es sind zwei Aufzüge vorhanden für die Fahrt vom EG bzw. 1. Stock in den 54. Stock. Der hier beschriebene ist der linke Aufzug, der rechte Aufzug ist kleiner.

Aufzug vom 54. in den 55. Stock



Aufzug vom 54. in
den 55. Stock

©Gisela Moser



Bedientableau im
Aufzug vom 54. in
den 55. Stock

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 105 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:


HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 98 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 82 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 66 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Kasse zum Aufzug (EG)

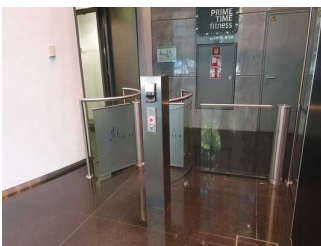

Weg von der Kasse
zum Aufzug (EG)

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Besucher, die keine Stufen gehen können, werden diesen Weg entlang geführt, statt durch den Security Check + Treppe zum 1. Stock gelenkt zu werden. Beim o.g. Durchgang handelt es sich um eine halbhohe Glastür, die vom Servicepersonal geöffnet wird. Der Security Check erfolgt hier nach dem Durchgang per Hand-Scanner.

Weg von der Kasse durch Security Check über Treppe zum Aufzug



Weg von der Kasse
durch Security
Check über Treppe
zum Aufzug

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 78 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Der Besucher wird nach der Kasse zum Security Check geführt (Führung je nach Andrang mittels Absperrband), danach geht es über eine Treppe zum Aufzug.

Weg vom 1. zum 2. Aufzug / Treppenhaus



Weg vom 1. zum 2.
Aufzug

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

Tür im Treppenhaus (zwischen 55. und 56. Stock)



Tür im Treppenhaus
(zwischen 55. und
56. Stock)

©Gisela Moser

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zum Treppenhaus im 54. Stock



Tür zum
Treppenhaus im 54.
Stock

©Gisela Moser

Lichte Breite des Durchgangs: 108 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 128 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC für Gäste mit Behinderung (55. Stock)

Raum vor der Aussichtsplattform

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

WC für Gäste mit Behinderung (55. Stock)



Tür zum WC
für Gäste mit
Behinderung (55.
Stock)

©Gisela Moser



WC für Gäste mit
Behinderung (55.
Stock)

©Gisela Moser

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 145 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 43 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 80 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 43 cm.

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 66 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 80 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 78 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 90 cm

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe im Foyer zum 1. Stock (Aufzug)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe vom 54. in den 55. Stock



Treppe vom 54. in
den 55. Stock

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20


Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug

Aufzug vom EG / 1. Stock in den 54. Stock

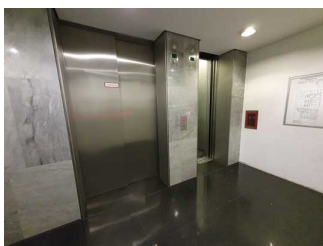

Tür zum Aufzug
vom EG in den 54.
Stock

©Gisela Moser



Aufzug vom EG in
den 54. Stock

©Gisela Moser



Aufzug vom EG in den 54. Stock

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 129 cm

BREITE der Kabine innen: 145 cm

TIEFE der Kabine innen: 210 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 138 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 87 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 50 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es sind zwei Aufzüge vorhanden für die Fahrt vom EG bzw. 1. Stock in den 54. Stock. Der hier beschriebene ist der linke Aufzug, der rechte Aufzug ist kleiner.

Aufzug vom 54. in den 55. Stock



Aufzug vom 54. in den 55. Stock

©Gisela Moser



Bedientableau im Aufzug vom 54. in den 55. Stock

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 105 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 98 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 82 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 66 cm.

Flur/Weg/Gang innen


Flur vom Vorraum zur Aussichtsplattform zum WC (55. Stock)

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg von der Kasse zum Aufzug (EG)

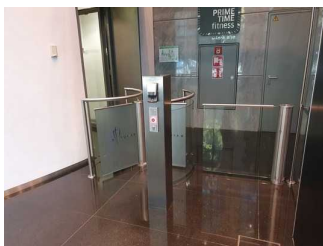

Weg von der Kasse
zum Aufzug (EG)

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Besucher, die keine Stufen gehen können, werden diesen Weg entlang geführt, statt durch den Security Check + Treppe zum 1. Stock gelenkt zu werden. Beim o.g. Durchgang handelt es sich um eine halbhohe Glastür, die vom Servicepersonal geöffnet wird. Der Security Check erfolgt hier nach dem Durchgang per Hand-Scanner.

Weg von der Kasse durch Security Check über Treppe zum Aufzug



Weg von der Kasse
durch Security
Check über Treppe
zum Aufzug

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 78 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Der Besucher wird nach der Kasse zum Security Check geführt (Führung je nach Andrang mittels Absperrband), danach geht es über eine Treppe zum Aufzug.

Weg vom 1. zum 2. Aufzug / Treppenhaus



Weg vom 1. zum 2.
Aufzug

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

Tür zum Treppenhaus im 54. Stock



Tür zum
Treppenhaus im 54.
Stock

©Gisela Moser

Lichte Breite des Durchgangs: 108 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 128 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zwei baugleiche Türen zwischen Aufzug und Raum vor der Aussichtsplattform



Zwei baugleiche
Türen zwischen
Aufzug und
Raum vor der
Aussichtsplattform

©Gisela Moser

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm